



# ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

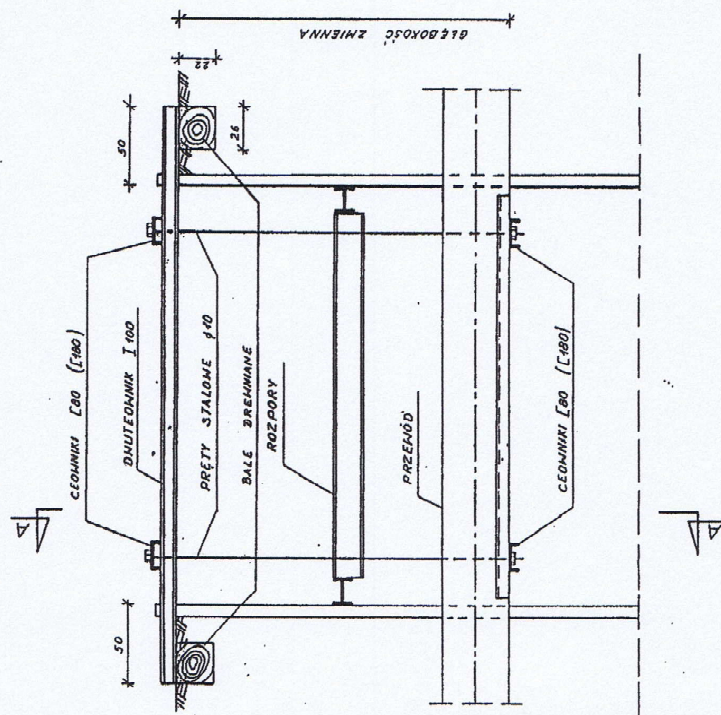

PRZĘKRÓJ A-A

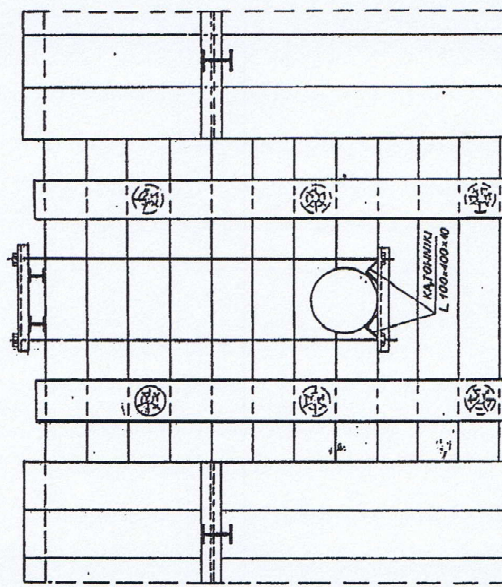

Uwagi: 1. Młokości w nawiązaniu do średnicy powyżej 600 mm.  
2. Kątowniki wzmacniające - tylko do przewodów kanalizacyjnych.

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Mierosławskiego w Białymstoku		DATA: 07.2016r.
TYTUŁ RYS.	Zabezpieczenie przewodów wod-kan-gaz	SKALA: ---	NR RYS. 6
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05	