

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 09.03.2020 r.

wasze pismo z dnia : 08.03.2020

znak : -----

nasz znak: FP - I / 356 / 2020

data: ...09.03.2020

Wg. rozdzielnika

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Regenerację węgla aktywnego wg-12 z czterech filtrów węglowych na SUW Pietrasze.” Nr ref. sprawy: TPP/02/2020

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na regenerację węgla aktywnego wg-12 z czterech filtrów węglowych na SUW Pietrasze, udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z opublikowanym ogłoszeniem jak wyżej Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyznaczenie terminu oraz ram czasowych i organizacyjnych wymaganej wizji lokalnej. Integralnym elementem wizji lokalnej będzie pobranie próbek węgla aktywnego, który ma zostać zreaktywowany.

Prosimy o krótką informację o typowej dla przedmiotowego obiektu technologicznego procedurze poboru próbek ze wszystkich filtrów podlegających reaktywacji. Wykonawca posiadając szerokie doświadczenia w tej materii jest świadom, że każdy obiekt i instalacja ma swoją specyfikę, ograniczenia w zakresie możliwości wyłączenia i odwodnienia filtrów, dostępu do komór filtrów oraz do samego złoża węglowego etc. etc. Stąd niezbędne są wcześniejsze ustalenia, które tak Zamawiającemu jak i Wykonawcy pozwolą należycie przygotować się do wizji i poboru próbek. Ocena jakości (stopnia zużycia) posiadanego przez Zamawiającego węgla aktywnego jest kluczowym parametrem, decydującym o technicznym i ekonomicznym aspekcie ewentualnej reaktywacji.

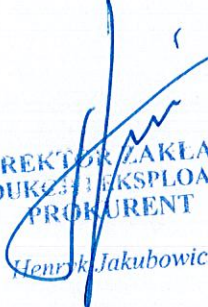
Wyjaśnienia:


- wizji lokalnej można dokonać w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00 z wyłączeniem sobót i niedziel, zapraszamy 10 marca o godzinie 10.00
- chęć przybycia na wizję lokalną należy zgłosić telefonicznie kierownictwu SUW Pietrasze z jednodniowym wyprzedzeniem w celu przygotowania właściwych – bezpiecznych warunków poboru czterech próbek węgla aktywnego z czterech luków wentylacyjnych komór filtracyjnych (okresowe wcześniejsze wyłączenie ozonowania pośredniego)
- pobór próbek odbywać się będzie na pracujących filtrach węglowych
- odległość od powierzchni terenu (powierzchnia placu nad filtrami węglowymi) do górnej powierzchni węgla aktywnego w komorze filtracyjnej to około 3,7 m

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,


DYREKTOR ZAKŁADU PRACY I ZARZĄDU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT
Henryk Jakubowicz


Beata Wiśniewska

