



# ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

PRZĘKROJ POPRZECZNY

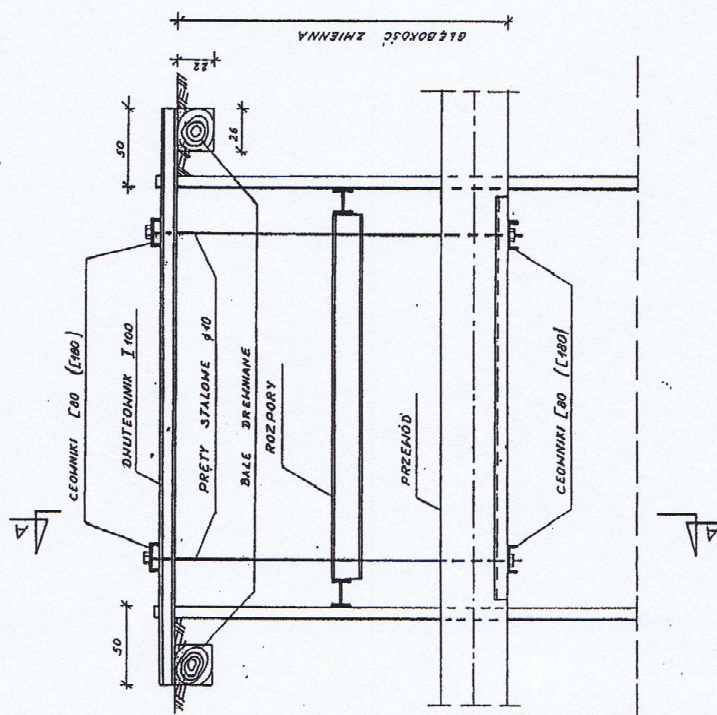

PRZĘKROJ A-A

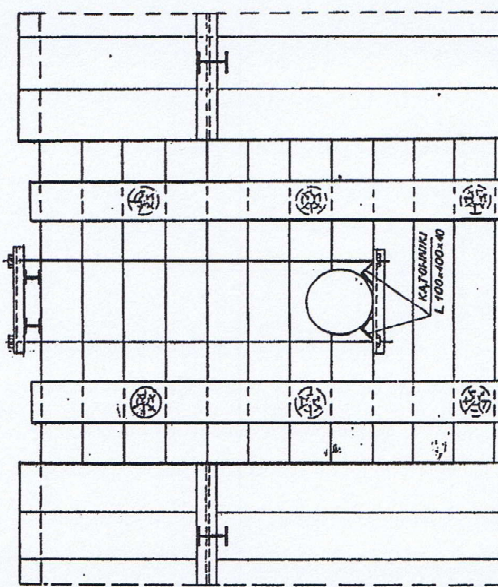

Uwagi: 1. Właściwości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm.  
2. Kątowniki nieznaczające - tylko do przewodów kanalizacyjnych.

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Białymstoku		DATA: 11.2016r.
TYTUŁ RYS.	Zabezpieczenie przewodów wod-kan-gaz	SKALA: ---	NR RYS. 7
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05	