


# Bloki betonowe pod zasuwę z króćcami PE

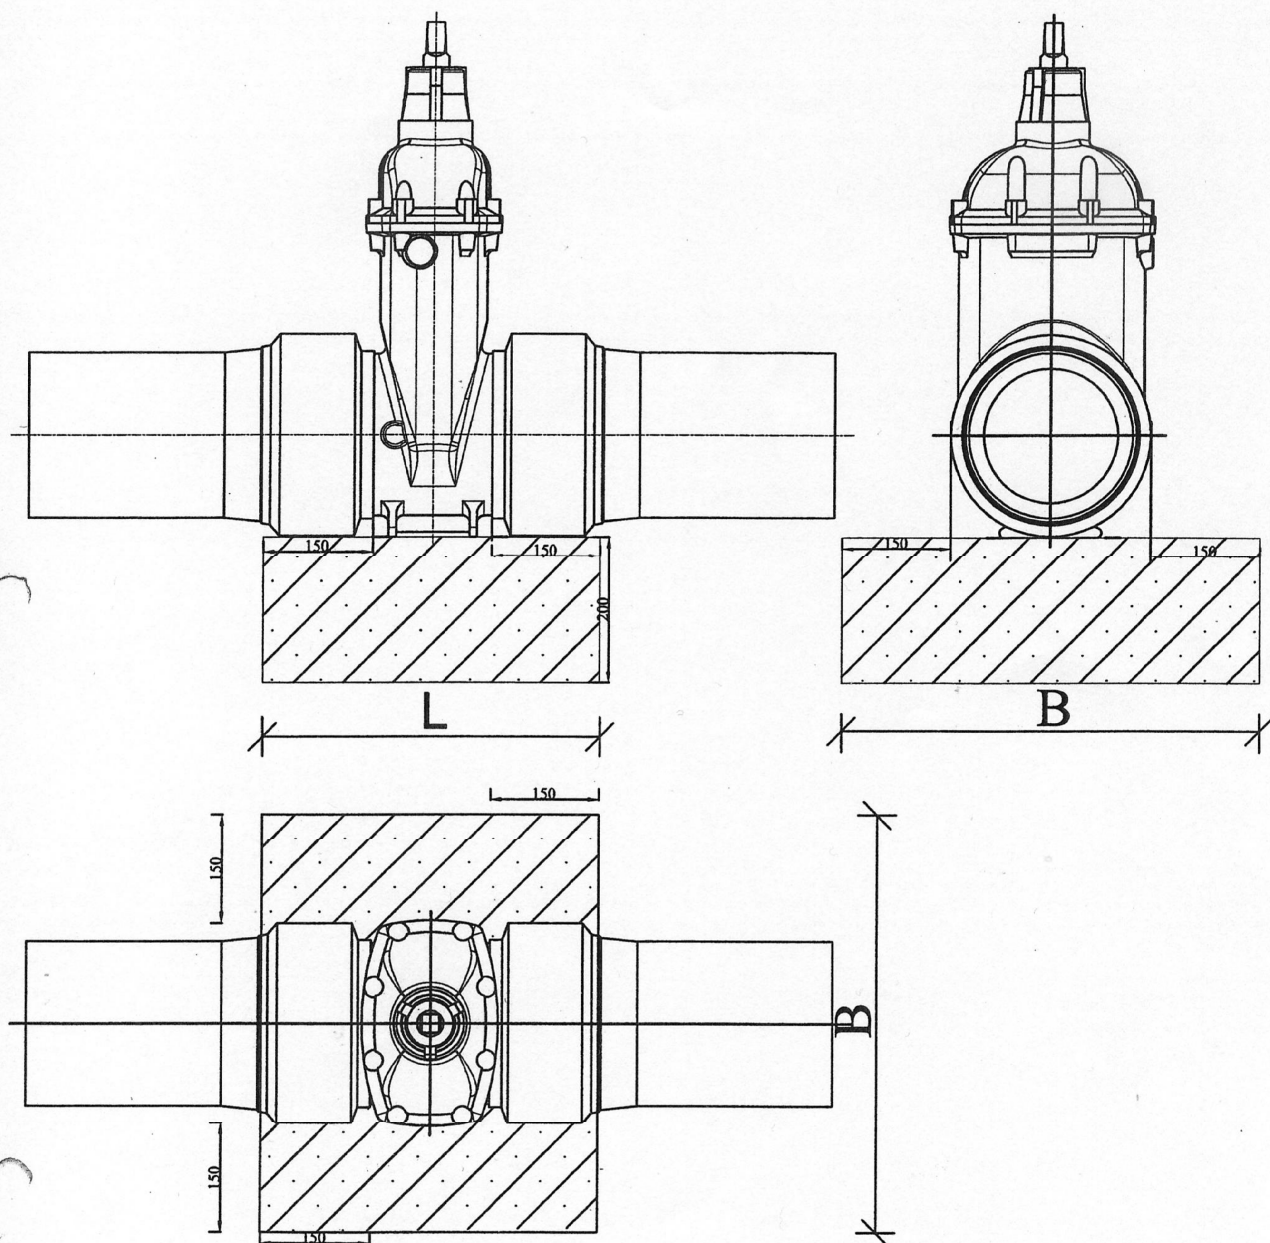

| Średnica |         | Zasuwa z króćcami PE |     |
|----------|---------|----------------------|-----|
| DN       | DN e.x. | L                    | B   |
| 65       | 75      | 400                  | 400 |
| 80       | 90      | 400                  | 400 |
| 100      | 110     | 420                  | 445 |
| 125      | 125     | 445                  | 515 |
| 150      | 160     | 445                  | 515 |
| 150      | 180     | 445                  | 545 |
| 200      | 200     | 470                  | 575 |
| 200      | 225     | 470                  | 600 |
| 250      | 250     | 520                  | 635 |
| 250      | 280     | 520                  | 670 |
| 300      | 315     | 520                  | 710 |
| 400      | 400     | 530                  | 775 |

| SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT"<br>w B I A Ł Y M S T O K U |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| Temat:  | Obiekt:   | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ<br>w ul. OGRODOWEJ, NOWODWORCE gm. WASILKÓW |         |
| Projektant<br>Inst. Sanitarnych                                   | mgr inż. Maciej Cichosz                                   | PDL/0059/PWOS/10   |         |
| Opracował   | techn.bud. Tomasz Jan Cichosz<br>techn.bud. Marek Dzienis |  |         |
| Nazwa rys:  |   | BLOKI BETONOWE<br>POD ZASUWY Z KRÓĆCAMI PE   |         |
|   |   | Skala  | D.T.    |
|   |   | 7/2018   | Nr rys: |
|   |   |  | 7       |