


Wszystkie oznaczone prostokątem urządzenia obniżyć o 4 jednostki montażowe 1U

W zwolnione miejsce zamontować:

- przełącznicę PS-19/48 2U, złączki E-2000/APC
- poziomy panel prowadnicy kabli z uchwyty x5 kabli 1U
- szufladę zapasu patchcordów 1U

WIDOK A

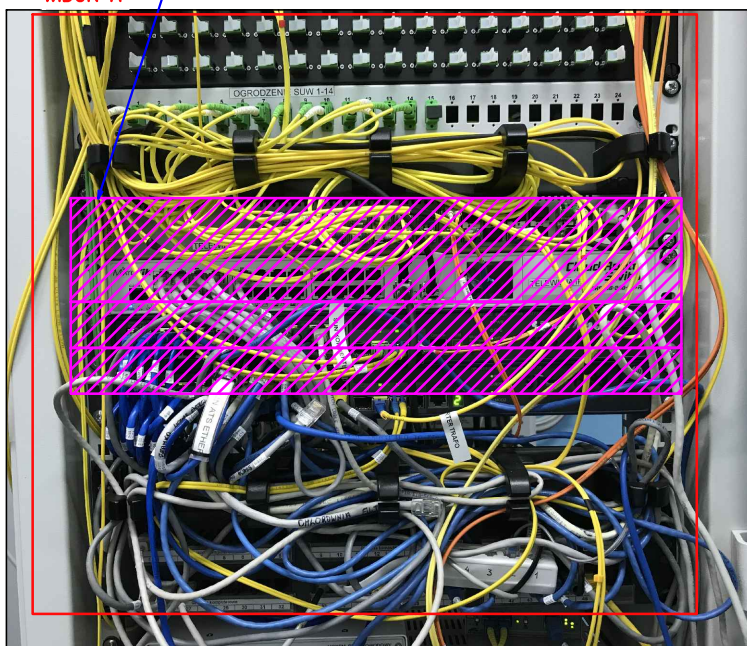

Istn. zasilacz zdemonstrować

Branża:	INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE		
PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17 tel. 604-508-256		RYS. NR T05	Arkusz nr 1
Nazwa Rysunku	Widok istn szafy 19" WOB JUROWCE		
Obiekt	Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej od infrastruktury światłowodowej zlokalizowanej w okolicach Zakładu Agnelli przy ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku do Stacji Uzdatniania Wody Jurówce przy ul. 1000-lecia P.P.		
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1		
Opracował			Skala
Projektował	Paweł Krasowski PDL/0053/PWOT/17		-----
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 29.10.2018	