


Skrzyżowanie wodociągu Ø160 na odcinku PD-D z istniejącą siecią ciepłowniczą DN 200 mm w KŁ-6

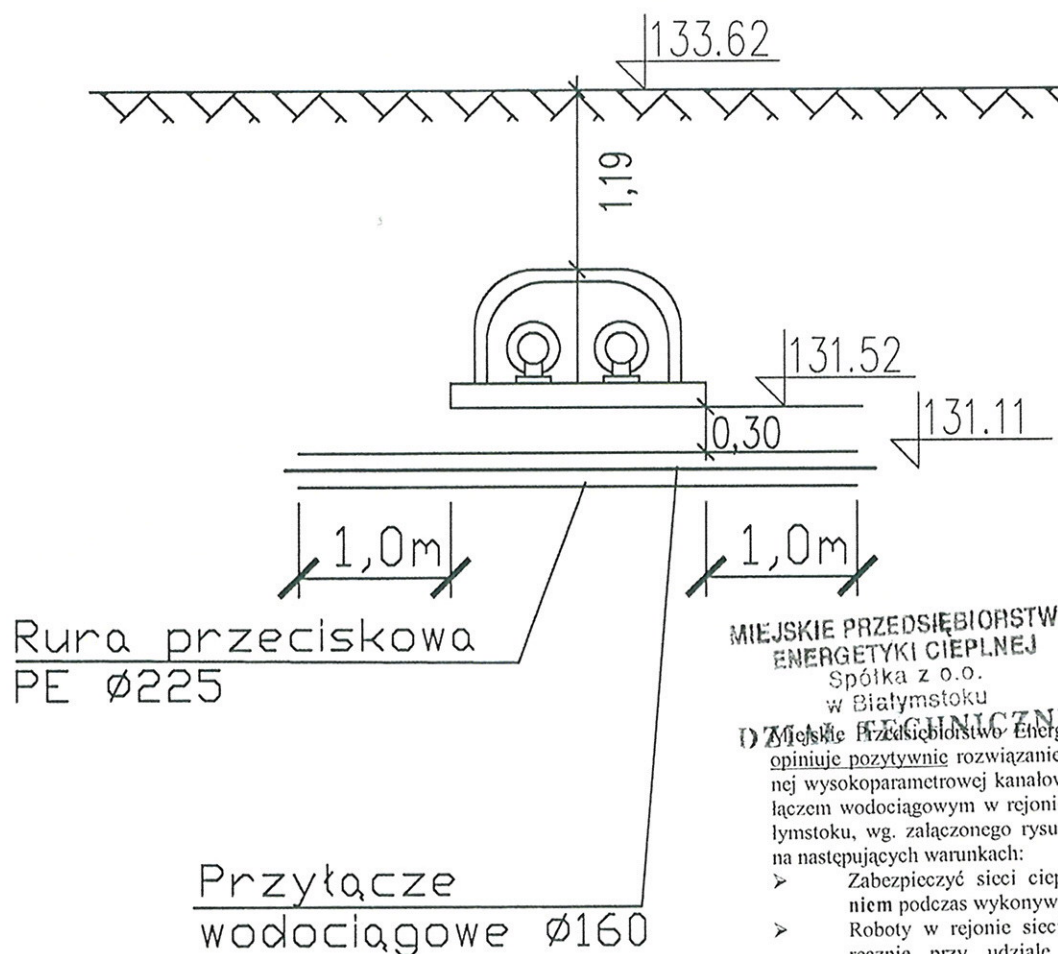

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
w Białymstoku

DATA TECHNICZNY
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej kanałowej z projektowanym przyłączem wodociągowym w rejonie ul. Kombatantów w Białymstoku, wg. załączonego rysunku szczegółowego nr 16, na następujących warunkach:


- Zabezpieczyć sieci ciepłownicze przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót.
- Roboty w rejonie sieci ciepłowniczej wykonywać ręcznie przy udziale przedstawicieli PEC ZACHÓD, bez naruszania zagęszczonego podłoża (0,5 m poza obrysem kanału - przecisk)
- O terminie rozpoczęcia prac bezwzględnie powiadomić PEC ZACHÓD (fax. 085 7149636) oraz MPEC (fax. 085 7149407) na min. 1 tydzień przed przystąpieniem do robót
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń cieplnych poniesie Wykonawca.
- Uzgodnienie jest ważne dwa lata.

Uzgodnienie nr TUT/411/117/15/4/A
Białystok, dn. 09.06.2016r.

SPECYJALNA
mgr inż. Anna Jakubowska

OBIEKT ADRES	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kombatantów w Białymstoku, dz. nr 251/2, 546/2, 252/1, obr. Białostoczek Półd.	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Szczegół skrzyżowania przyłącza wodociągowego PD-D z istniejącą siecią ciepłowniczą w KŁ-6 1:50	RYS. Nr. 17
PROJEKTANT upr.bud./spec.	mgr inż. Świaniewicz Zbigniew BI-83/02,	
DATA 13.06.2016r.		

Skrzyżowanie wodociągu Ø110 na odcinku PF-F z istniejącą siecią ciepłowniczą DN 200 mm w KŁ-6



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.

w Białymstoku
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania sieci ciep-
łej wysokoparametrowej kanałowej z projektowanym przy-
łączem wodociągowym w rejonie ul. Kombatantów w Biał-
ymstoku, wg. załączonego rysunku szczegółowego nr 17,
na następujących warunkach:


- Zabezpieczyć sieci ciepłe przed uszkodze-
niem podczas wykonywania robót.
- Roboty w rejonie sieci ciepłej wykonywać
ręcznie przy udziale przedstawicieli PEC
ZACHÓD, bez naruszania zagęszczonego
podłoża (0,5 m poza obrysem kanału - prze-
cisk)
- O terminie rozpoczęcia prac bezwzględnie
poinformować PEC ZACHÓD (fax. 085
7149636) oraz MPEC (fax. 085 7149407) na
min. 1 tydzień przed przystąpieniem do robót
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w
przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń ciep-
łych ponieść Wykonawca.
- Uzgodnienie jest ważne dwa lata.

Uzgodnienie nr TUT/411/117/15/4/B
Białystok, dn. 09.06.2016r.

SPECJALISTA
mgr inż. Anna Jakubowska

OBIEKT ADRES	Sieć wodociągowa ul. Kombatantów w Białymstoku, dz. nr 251/2, 546/2, 252/1, obr. Białostoczek Półd.	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Szczegół skrzyżowania przyłącza wodociągowego PF-F z istniejącą siecią ciepłowniczą w KŁ-6 1:50	RYS. Nr. 18
PROJEKTANT upr. bud./spec.	mgr inż. Świąńiewicz Zbigniew BI-83/02,	
DATA 13.06.2016r.		

Skrzyżowanie wodociągu Ø110 na odcinku PI-I z istniejącą siecią ciepłowniczą DN 200 mm w KŁ-6



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ**
Spółka z o.o.

DZIAŁ PROJEKTOWY
w Białymstoku
Mięskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania sieci ciep-
łej wysokoparametrowej kanałowej z projektowanym przy-
łączem wodociągowym w rejonie ul. Kombatantów w Biał-
ymstoku, wg. załączonego rysunku szczegółowego nr 18,
na następujących warunkach:

- Zabezpieczyć sieci ciepłe przed uszkodze-
niem podczas wykonywania robót.
- Roboty w rejonie sieci ciepłej wykonywać
ręcznie przy udziale przedstawicieli PEC
ZACHÓD, bez naruszania zagęszczonego
podłoża (0,5 m poza obrysem kanału - prze-
cisk)
- O terminie rozpoczęcia prac bezwzględnie
powiadomić PEC ZACHÓD (fax. 085
7149636) oraz MPEC (fax. 085 7149407) na
min. 1 tydzień przed przystąpieniem do robót
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w
przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń ciep-
łych poniesie Wykonawca.
- Uzgodnienie jest ważne dwa lata.

Uzgodnienie nr TUT/411/117/15/4/C
Białystok, dn. 09.06.2016r.

SPECJALISTA
mgr inż. Anna Jakubowska

OBIEKT ADRES	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kombatantów w Białymstoku, dz. nr 251/2, 546/2, 252/1, obr. Białostoczek Półd.	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Szczegół skrzyżowania przyłącza wodociągowego PI-I z istniejącą siecią ciepłowniczą w KŁ-6 1:50	RYS. Nr. 19
PROJEKTANT upr.bud./spec.	mgr inż. Świaniewicz Zbigniew BI-83/02,	
DATA 13.06.2016r.		