


Skrzyżowanie sieci wodociągowej z istniejącą siecią ciepłowniczą 2x900 mm

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ

DZIAŁ **Pracownia Projektowa**
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
Opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania sieci ciepłowniczej z istniejącą siecią wodociągowej w rejonie ul. Komendantów w Białymstoku, wg. załączonego rysunku szczegółowego nr 2, na następujących warunkach:

- Zabezpieczyć sieci ciepłownicze przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót.
- Roboty w rejonie sieci ciepłowniczej wykonywać ręcznie, przy udziale przedstawicieli PEC ZACHOD, bez naruszania zagęszczonego podłoża (0,5 m poza obrębem kanału)
- O terminie rozpoczęcia prac bezwzględnie powiadomić PEC ZACHOD (fax. 085 7149636) oraz MPEC (fax. 085 7149407) na min. 1 tydzień przed przystąpieniem do robót
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń ciepłowniczych poniesie Wykonawca.
- Uzgodnienie nr TUT/411/11/715/2/A
- Białystok, dn. 06.11.2015r.

Specjalista
mgr inż. Anna Jakubowska

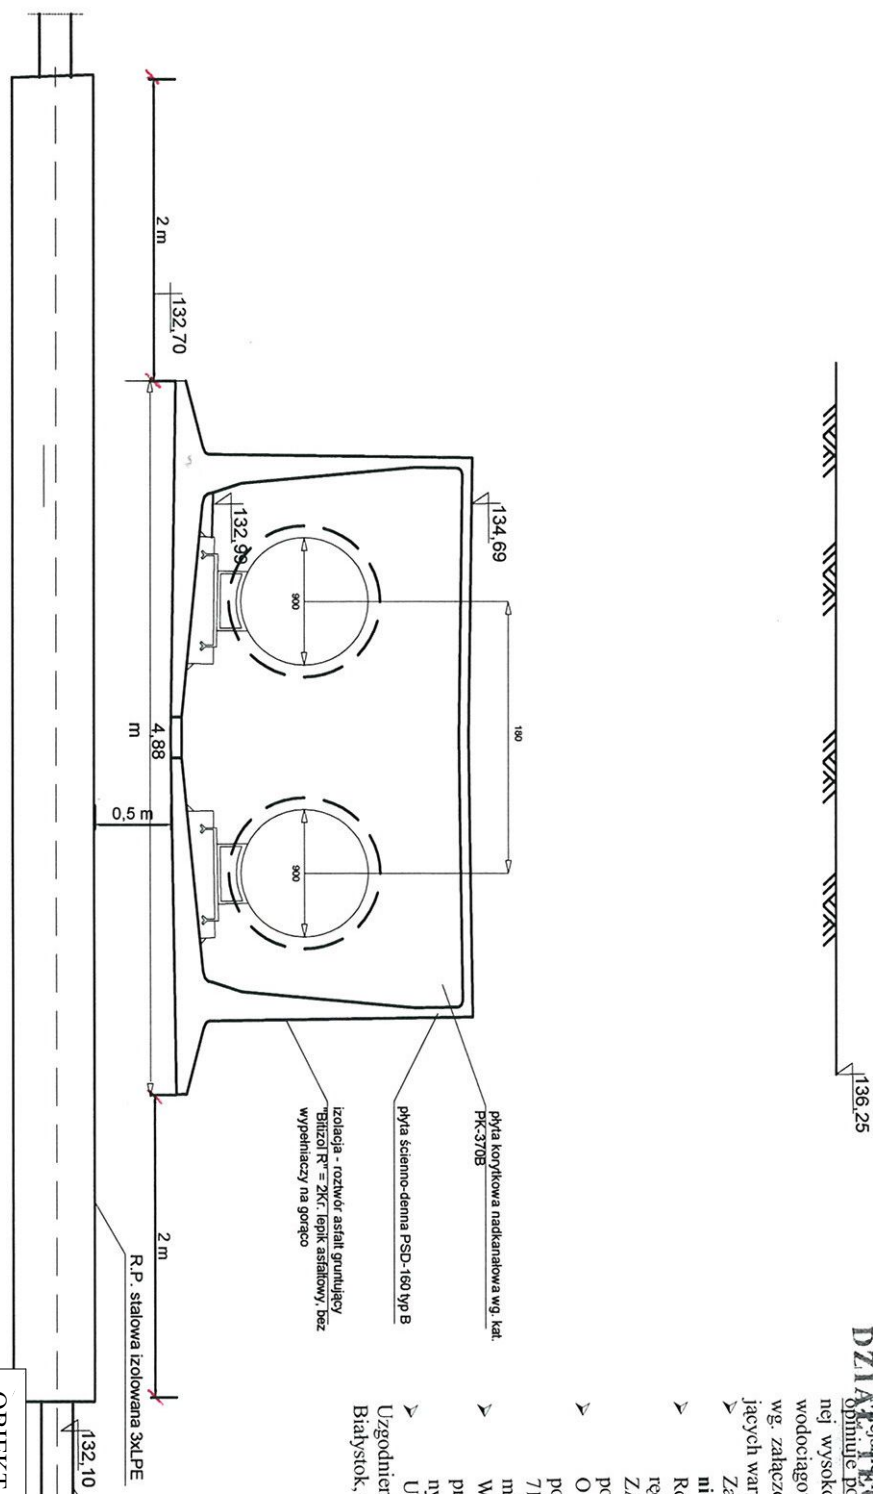

OBIEKT ADRES		Przebudowa sieci wodociągowej ul Komendantów w Białymstoku, dz. nr 251/2, 546/2, 252/1, obr. Białostoczek Półd.
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Skrzyżowanie sieci wodociągowej z istniejącą siecią ciepłowniczą 2x900 mm skala 1:50	RYS. Nr. 3
PROJEKTANT upr. bud./spec.	mgr inż. Świaniewicz Zbigniew Bł-83/02,	
DATA	13.06.2016r.	