


Przed realizacją kanalizacji sanitarnej należy dokonać kontrolnych odkrywek istn. wodociągów. Przy stwierdzeniu kolizji wysokościowych należy powiadomić projektanta i Wydział Sieci (TS), w celu ustalenia bezkolizyjnego rozwiązania skrzyżowań sieci.

Schemat rury przeciskowej

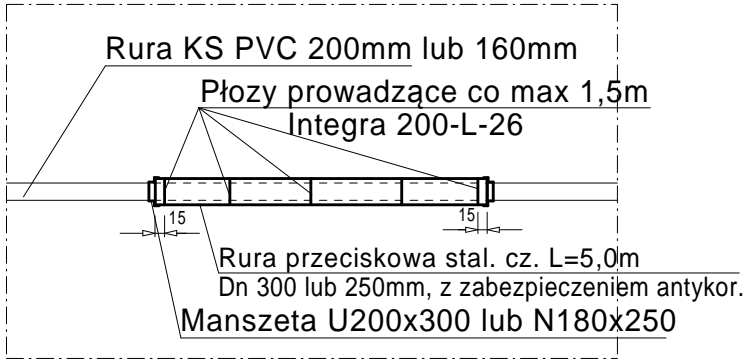

- Uwaga:
- przed rozpoczęciem robót ziemnych na trasie sieci zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne za pomocą aparatury lokalizacyjnej i informacji uzyskanych od gestorów mediów a następnie wykonać ręczne odkrywki istn. uzbrojenia
  - prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie pod nadzorem gestorów mediów
  - w przypadku stwierdzenia innych rzędnych istniejącego gazociągu niż przyjęto w projekcie, należy zachować odległość pionową pomiędzy istn. gazociągami a proj. uzbrojeniem min. 50cm lub wykonać izolację gazociągu

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z odcinkami w pasie drogowym w ul. Wasilkowskiej w Białymstoku	DATA: 08.2017r.
TYTUŁ RYS.	Profil kanalizacji sanitarnej	SKALA: 1:100/500 NR RYS. 2
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05