



ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

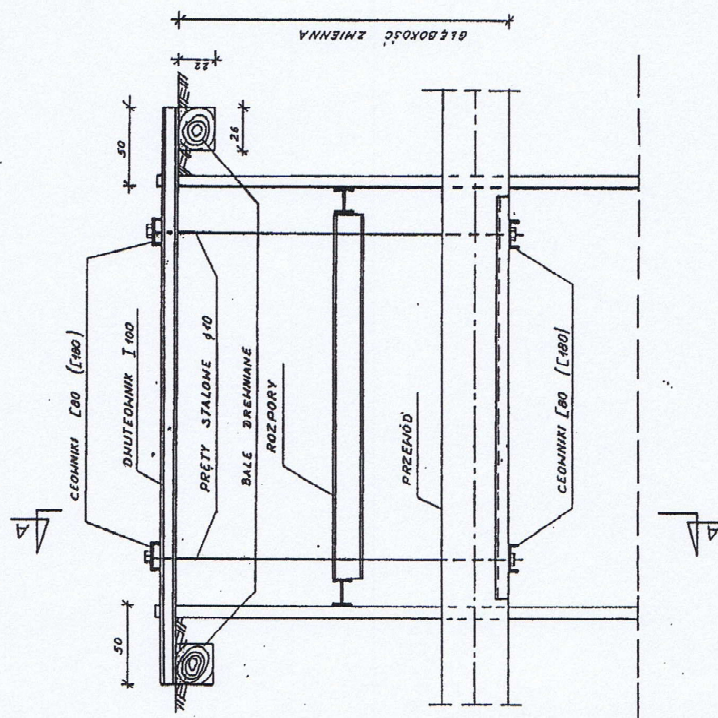

PRZĘKRÓJ A-A

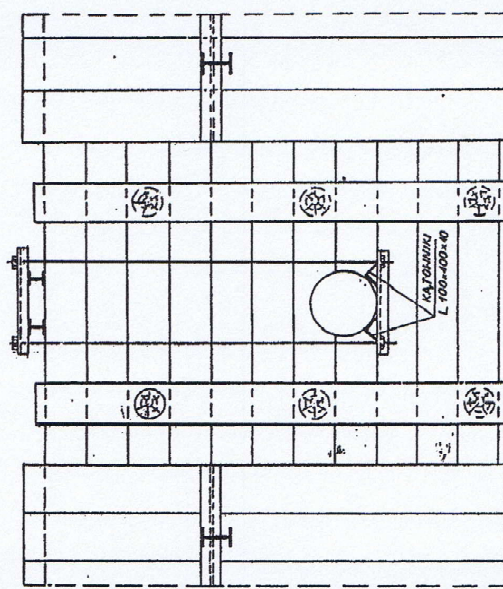

- Uwagi:
1. Młakości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm.
 2. Katowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych.

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z odcinkami w pasie drogowym w ul. Wasilkowskiej w Białymstoku	DATA:	08.2017r.
TYTUŁ RYS.	Zabezpieczenie przewodów wod-kan-gaz	SKALA:	NR RYS.
		----	5
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR	
		0027/05	