


Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

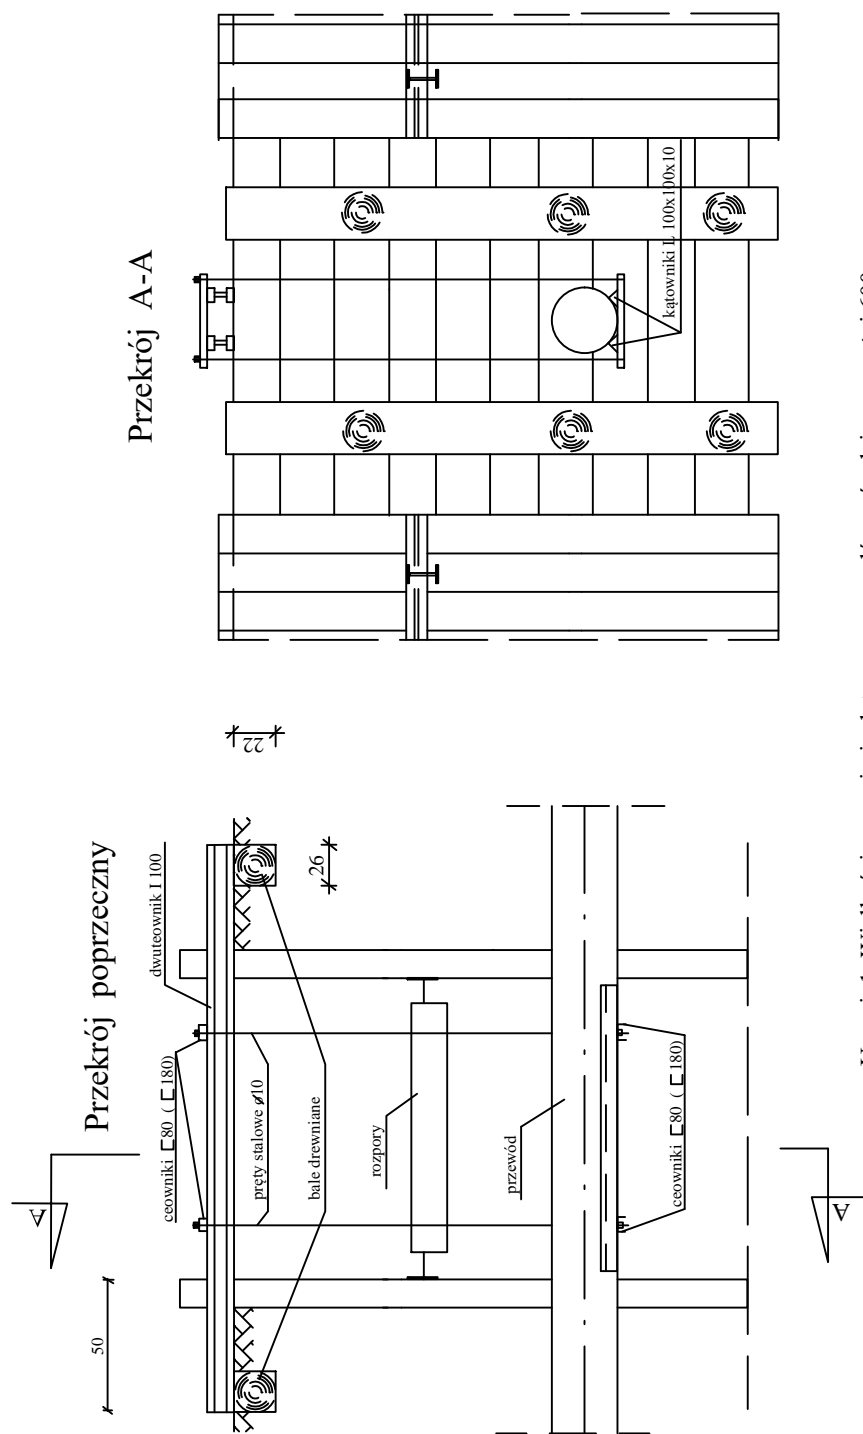

Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Usługowe "BETKA"			
Beata Paszkiewicz – Kiluk ul. Warmińska 31 lok.2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77			
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w Wasilkowie		NR. RYS.
Temat:	Przebudowa instalacji technologicznej wewnątrz obiektowej wody infiltracyjnej na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków w Wasilkowie		C
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok		SKALA --
Nazwa rys.	Zabezpieczenie przewodów gazowych, kanalizacyjnych itp.		BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk	BL/198/01	25.08.2020r.
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Malinowski		