


# Studnia chłonna

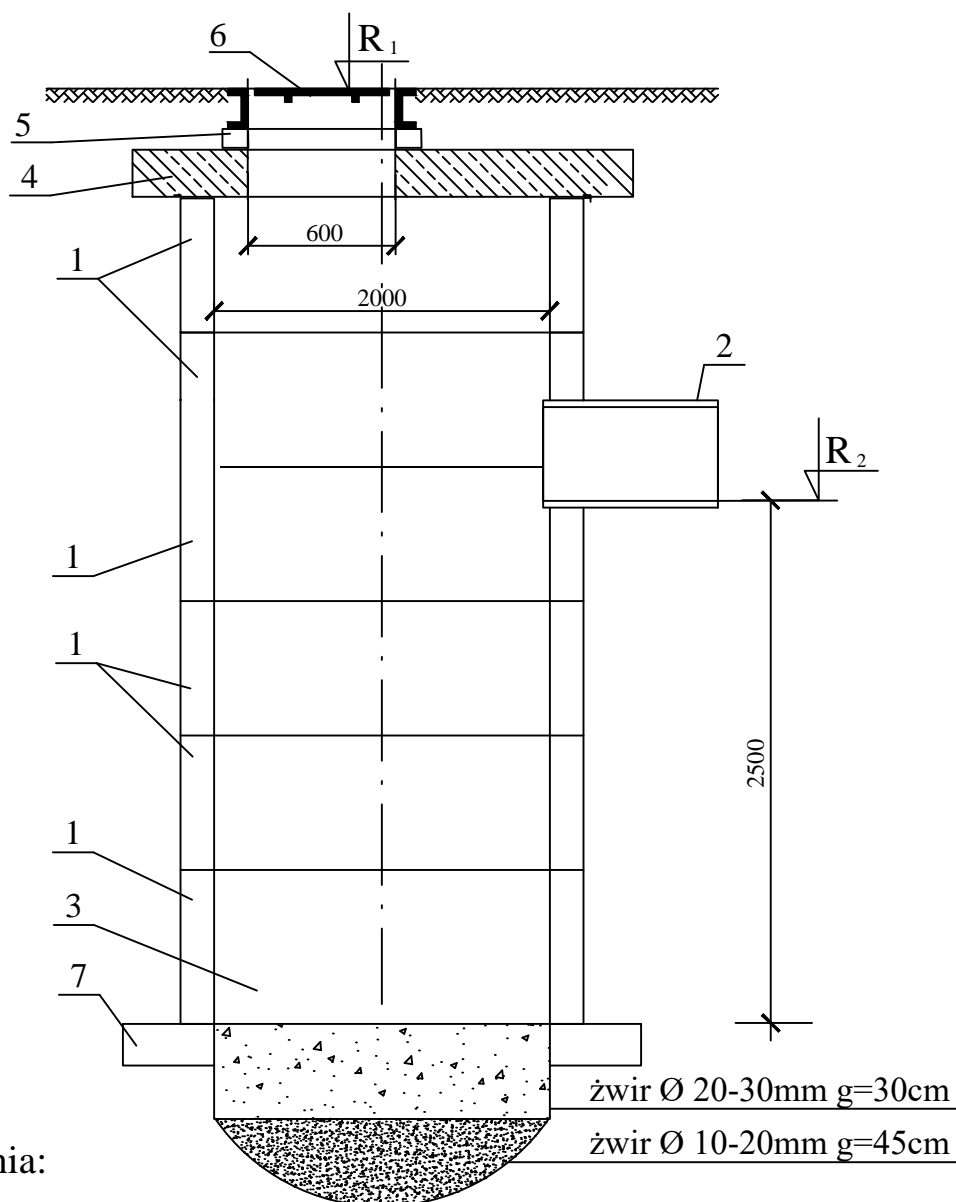

## Oznaczenia:

1. Kręgi betonowe  $\phi$  2000
2. Rura  $\phi$ 225 PE PN10
3. Zasyпка filtracyjna ( grubý żwir)
4. Płyta przykrywowa typ PPO-2300/600/20
5. Pierścienie dystansowe
6. Właz żeliwny typ C250
7. Pierścień fundamentowy

Przedsiębiorstwo Usługowe "BETKA"			
Beata Paszkiewicz – Kiluk			
ul. Warmińska 31 lok.2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77			
Objekt	Stacja Uzdatniania Wody w Wasilkowie		NR. RYS.
Temat:	Przebudowa instalacji technologicznej wewnątrz obiektowej wody infiltracyjnej na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków w Wasilkowie		9
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok		SKALA
Nazwa rys.	Schemat studni chłonnej DN 2000		- -
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk	BL/198/01	BRANŻA:
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Malinowski		Sanitarna
			25.08.2020r.