

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak TI-II/1675/2020
data 2020-12-16

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji technologicznej wewnątrzobiektovej wody infiltracyjnej na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze – Wasilków w Wasilkowie

Nr referencyjny: **TI-II/1675/2020**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - dalej w skrócie zwanej „pzp” -poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę instalacji technologicznej wewnątrzobiektovej wody infiltracyjnej na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze – Wasilków w Wasilkowie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał dwa zadania w postaci budowy sieci gazowej z rur PE w technologii zgrzewanej, o średnicy DN 225 i długości minimum 500mb każda?

Odpowiedź:

W konsekwencji niniejszego zapytania Zamawiający w celu dopuszczenia jak najszerszej konkurencji przy zachowaniu standardów należytego wykonania zamówienia, na podstawie art. 38 ust 4 pzp zmienia treść SIWZ.

Rozdział VI. ust. 2 pkt 3) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),

- minimum dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej lub gazowej o średnicy min. DN 160 mm z rur PE w technologii zgrzewanej oraz minimalnej długości 500 m każdej z nich .

albo

- minimum jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej lub gazowej o średnicy min. DN 160 mm z rur PE w technologii zgrzewanej oraz minimalnej długości 1000 m

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

- minimum dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej lub gazowej o średnicy min. DN 160 mm z rur PE w technologii zgrzewanej oraz minimalnej długości 500 m każdej z nich,

albo

- minimum jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej lub gazowej o średnicy min. DN 160 mm z rur PE w technologii zgrzewanej oraz minimalnej długości 1000 m

wraz z podaniem rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.”

Pytanie nr 2

Zgodnie z p. VI p.2. ppkt. 3) SIWZ, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie posiadanych zdolności technicznych lub zawodowych, wykażą się minimum dwoma zamówieniami na roboty budowlane polegający na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci wodociągowej o średnicy min. DN 225 mm z rur PE zgrzewanych oraz minimalnej długości 500 m.

Ze względu na małą ilość inwestycji w tym zakresie na rynku lokalnym, zwracamy się z wnioskiem o zmianę min. średnicy z DN 225 mm na DN 160 mm lub 110 mm.

Odpowiedź:

Wyjaśnienie na niniejsze zapytanie zostało uwzględnione w odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 3

Czy należy złożyć załącznik nr 6 do SIWZ w pierwszym etapie? Czy wystarczy złożenie dokumentu JEDZ?

Odpowiedź:

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą zostały wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1)-7) SIWZ. W wyspecyfikowanych dokumentach z pkt 1)-7) nie znajduje się Załącznik nr 6 do

SIWZ. Mając na uwadze przewidzianą w SIWZ procedurę odwróconą z art. 24 aa pzp, Załącznik nr 6 do SIWZ będzie składał Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Pytanie nr 4

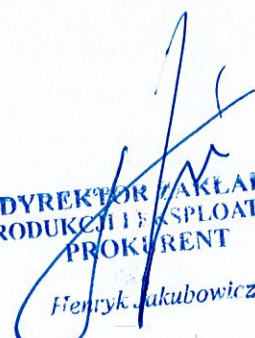
Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli Wykonawca wykaże jedną robotę na budowę wodociągu DN 225 mm o długości 1000 mb ?

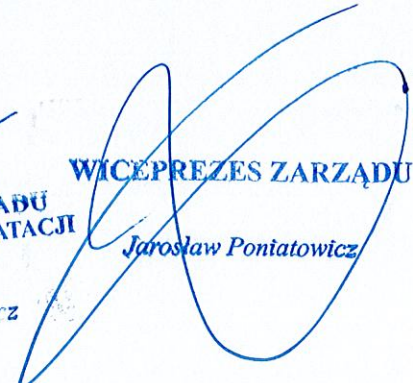
Odpowiedź:

Wyjaśnienie na niniejsze zapytanie zostało uwzględnione w odpowiedzi nr 1.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień stanowią integralną część SIWZ.


DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT
Henryk Jakubowicz


WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

