
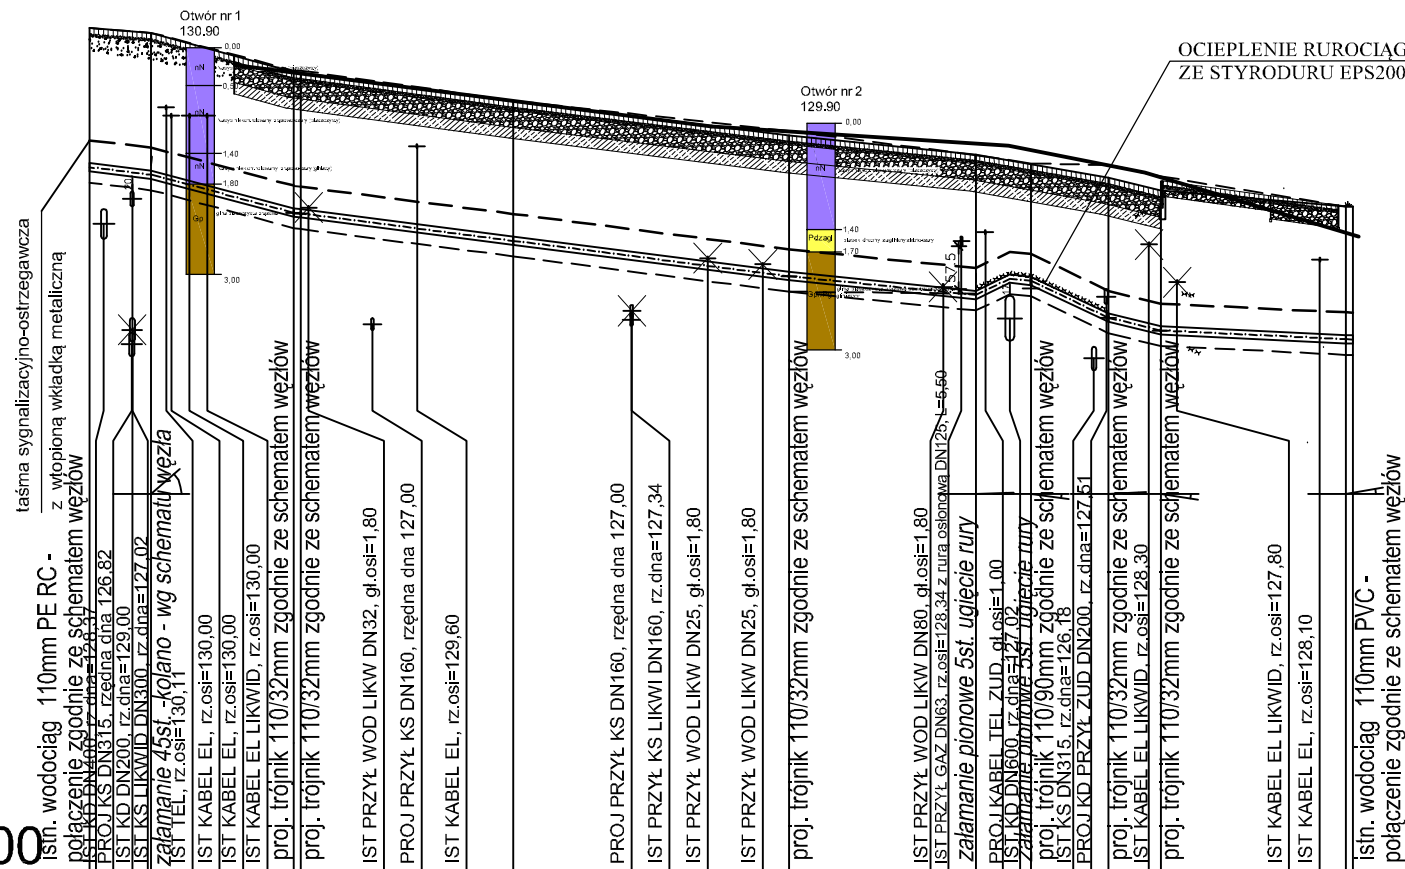


1. WYPEŁNIENIE
2. ŚCIANA WYKOPU
3. WYPEŁNIENIE WOKÓŁ RURY ŁUPKAMI ZE STYROPORU EPS200  
(wg opisu pkt.7)
4. PODSYPKA, PIASEK DROBNY LUB ŚREDNI
5. TAŚMA LOKALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZA NIEBIESKA Z WTOPIONĄ  
TAŚMĄ METALIZOWANĄ



P.p.=120,00

[illegible]

P.p.=120,00

Dz90x5.4mm PE RC  
100 SDR 17 PN10

W2 projHpnadz

PRACOWNIA PROJEKTOWA  <b>KOMI</b> Sp. z o.o.		Pracownia Projektowa <b>KOMI Sp. z o.o.</b> 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
<b>1:100/500</b>	<b>PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>	<b>2</b>
OBIEKT:	<b>UI. ŻYTNIJA W BIAŁYMSTOKU</b>	DATA: <b>X 2020</b>
STADIUM:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	<b>Marek Baranowski</b> BL/203/75. BL/103/76	