


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA

W sieci SN system dodatkowej ochrony od porażeń – uziemianie.
W sieci nN system dodatkowej ochrony od porażeń – samoczynne
wyłączenie zasilania w wymaganym czasie w układzie TN–C.

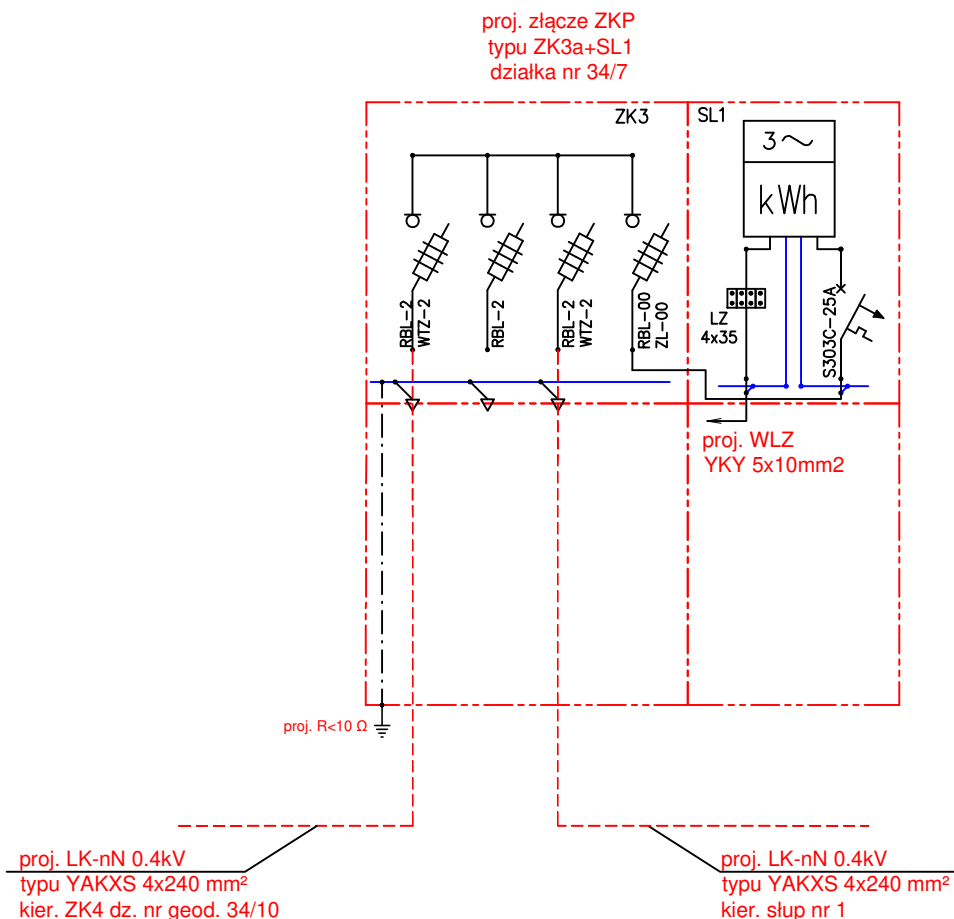

Drogowskaz s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : PW	Nazwa rysunku: Ideowy schemat proj. ZK3+SL1	Rysunek nr: E-3
Skala : -	Obiekt: Budowa ulic: Rodzinnej i Sielskiej w Białymstoku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.	Data : 03.2022
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	Współpraca:	
Imię i nazwisko nr upr.:		Podpis:
mgr inż. Paweł Iwanicki PDL/0086/PWOE/13	mgr inż. Robert Grzeszczuk PDL/0071/PWBE/16	