


[illegible]

PROFILE PODŁUŻNE
WODOCIĄGOWE
SKALA 1:100/500

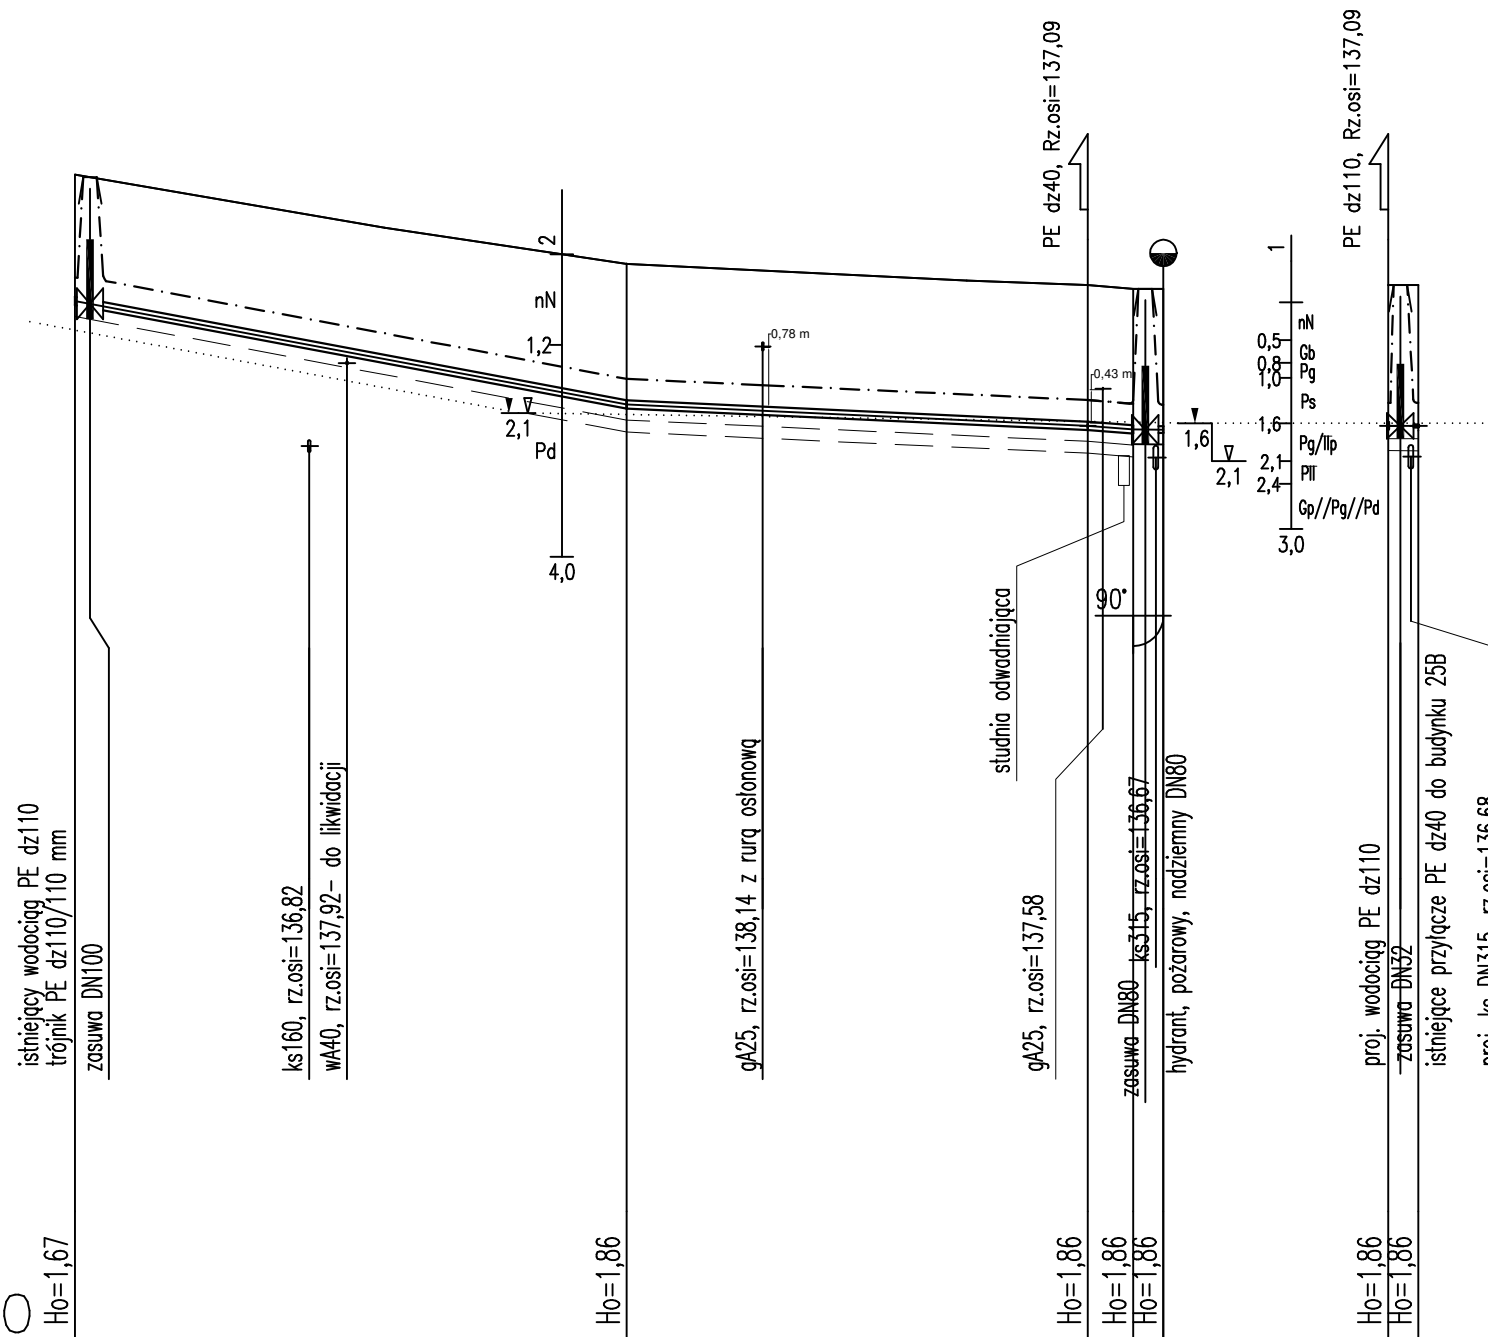

(W1) – numer węzła wodociągowego

Ho – zagłębienie osi przewodu
ks – kanały kanalizacji sanitarnej
gA – przewody gazowe

— — — – podsypka piaskowa wyrównawcza
== == == – podsypka żwirowa odwadniająca
—— · —— – taśma lokalizacyjna

Nazwa węzła		W1		W2		H1	
Rzędna istniejącego terenu		140,41	139,71	139,23	139,01	138,95	138,90
Rzędna osi proj. rurociągu		138,74		137,37		137,09	137,04
Długość odcinka		35,5				0,812	
		36,5		30,5		3,02,0	
Proj. spadek rurociągu, odległość		i=37,5 ‰ L=36,5		i=9,2 ‰ L=30,5		i=16,7 ‰ L=3,0 i=1,0 ‰ L=2,0	
Proj. średnica nominalna, materiał		dz 110x6,6 PE100 SDR 17 RC					
Zagłębienie dna przewodu		1,72	1,79	1,91	1,90	1,91	1,91
Hektometr i odległości		15,5		36,5	45,5	67,0	70,0

	W2	W3
0	137,09	138,95
1	137,09	138,95
2	137,09	138,95
3	137,09	138,95
4	137,09	138,95
5	137,09	138,95
6	137,09	138,95
7	137,09	138,95
8	137,09	138,95
9	137,09	138,95
10	137,09	138,95
11	137,09	138,95
12	137,09	138,95
13	137,09	138,95
14	137,09	138,95
15	137,09	138,95
16	137,09	138,95
17	137,09	138,95
18	137,09	138,95
19	137,09	138,95
20	137,09	138,95
21	137,09	138,95
22	137,09	138,95
23	137,09	138,95
24	137,09	138,95
25	137,09	138,95
26	137,09	138,95
27	137,09	138,95
28	137,09	138,95
29	137,09	138,95
30	137,09	138,95
31	137,09	138,95
32	137,09	138,95
33	137,09	138,95
34	137,09	138,95
35	137,09	138,95
36	137,09	138,95
37	137,09	138,95
38	137,09	138,95
39	137,09	138,95
40	137,09	138,95
41	137,09	138,95
42	137,09	138,95
43	137,09	138,95
44	137,09	138,95
45	137,09	138,95
46	137,09	138,95
47	137,09	138,95
48	137,09	138,95
49	137,09	138,95
50	137,09	138,95
51	137,09	138,95
52	137,09	138,95
53	137,09	138,95
54	137,09	138,95
55	137,09	138,95
56	137,09	138,95
57	137,09	138,95
58	137,09	138,95
59	137,09	138,95
60	137,09	138,95
61	137,09	138,95
62	137,09	138,95
63	137,09	138,95
64	137,09	138,95
65	137,09	138,95
66	137,09	138,95
67	137,09	138,95
68	137,09	138,95
69	137,09	138,95
70	137,09	138,95
71	137,09	138,95
72	137,09	138,95
73	137,09	138,95
74	137,09	138,95
75	137,09	138,95
76	137,09	138,95
77	137,09	138,95
78	137,09	138,95
79	137,09	138,95
80	137,09	138,95
81	137,09	138,95
82	137,09	138,95
83	137,09	138,95
84	137,09	138,95
85	137,09	138,95
86	137,09	138,95
87	137,09	138,95
88	137,09	138,95
89	137,09	138,95
90	137,09	138,95
91	137,09	138,95
92	137,09	138,95
93	137,09	138,95
94	137,09	138,95
95	137,09	138,95
96	137,09	138,95
97	137,09	138,95
98	137,09	138,95
99	137,09	138,95
100	137,09	138,95

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (85) 675 35 93			
Temat	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mokrej w Białymstoku		NR. RYS. S.2
Obiekt	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej		
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok		SKALA 1:100/500
Nazwa rys.	Profile podłużne wodociągowe		BRANŻA: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Benecki	Bł. 88/02	DATA: 16.08.2022
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	Bł. 74/88	