


SCHEMATY KINET STUDNI REWIZYJNYCH BETONOWYCH

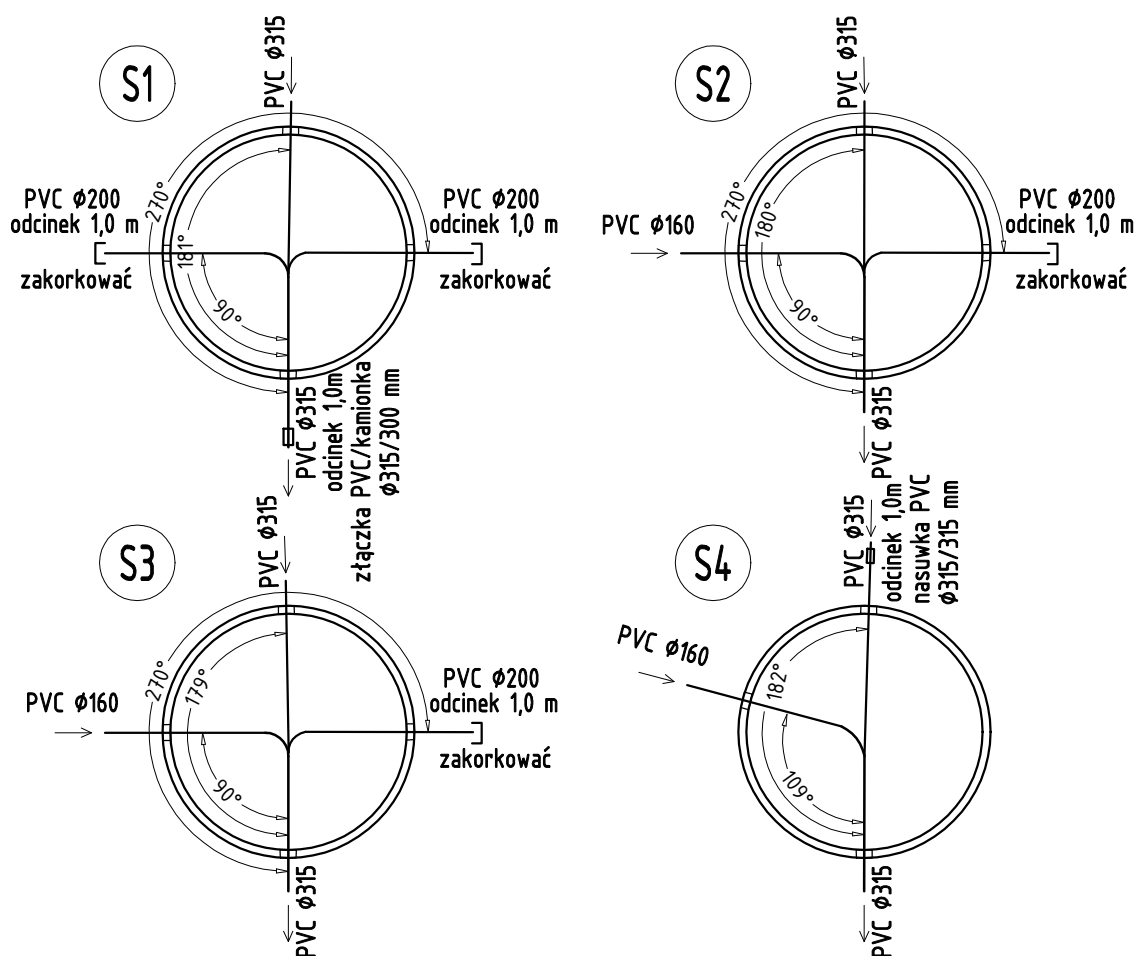

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do zamawiania dennic studni kanalizacyjnych zweryfikować kąty włączeń, rzędne i średnice oraz materiał istniejących kanałów sanitarnych podlegających przetłoczeniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Na etapie zamawiania dennic należy skoordynować umiejscowienie stopni zjazdowych w stosunku do wjazdów.

| | | | |
|--|---|----------|------------------------|
| Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (85) 675 35 93 | | | |
| Temat | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mokrej w Białymstoku | | NR. RYS. S.5 |
| Obiekt | Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej | | |
| Inwestor | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15–404 Białystok | | SKALA – |
| Nazwa rys. | Schematy kinet studni rewizyjnych betonowych | | BRANŻA: sanitarna |
| Projektant: | mgr inż. Grzegorz Benecki | BŁ 88/02 | DATA: |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Waldemar Jasiełczuk | BŁ 74/88 | |