



BLOK BETONOWY POD ZASUWĘ

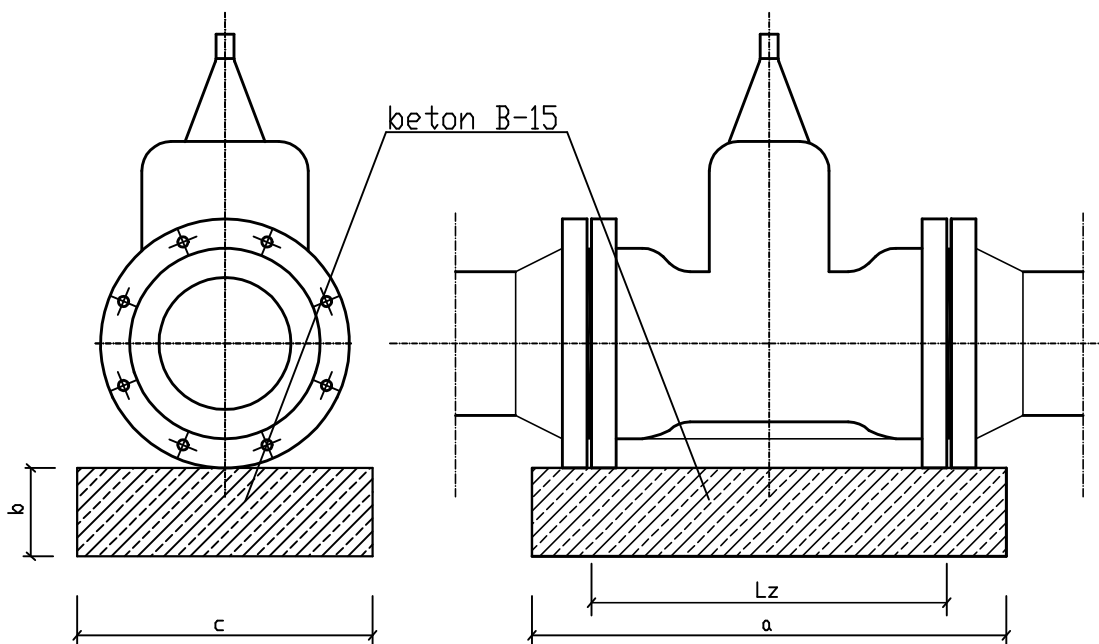

Średnica	Zasuwa kołnierzowa			
DN	Lz	a	b	c
80	180	300	200	240
100	190	310	200	260
150	210	330	200	280
200	230	350	200	300
250	250	370	200	360
300	270	390	200	420

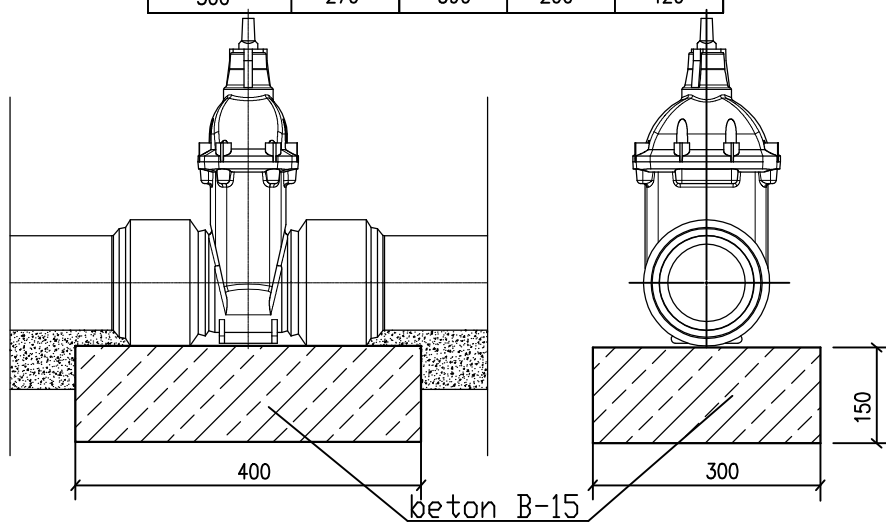

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (85) 675 35 93				
Temat	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mokrej w Białymstoku			NR. RYS. S.12
Obiekt	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej			
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok			SKALA -
Nazwa rys.	Blok betonowy pod zasuwę			BRANŻA: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Benecki	BŁ 88/02		DATA:
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BŁ 74/88		