


SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KANAŁU W STUDNI BETONOWEJ

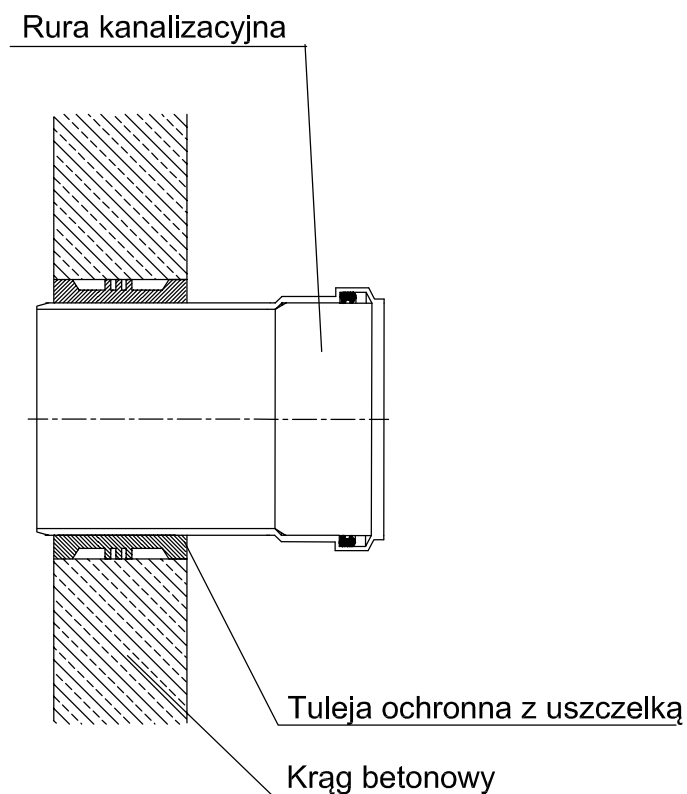

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej z przytączami			NR. RYS. 8
Temat	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytączami w ul. Składowej w Białymstoku			
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok.			SKALA ---
Nazwa rys.	Szczegół uszczelnienia kanału w studni betonowej			BRANŻA: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Benecki	BŁ/88/02		styczeń 2017
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BŁ/74/88		