



Szczegóły włączenia do kanalizacji "na trójnik"

Schemat


Trójnik:
T1-T9, T11-T38, T40, T43-T48, T50-53

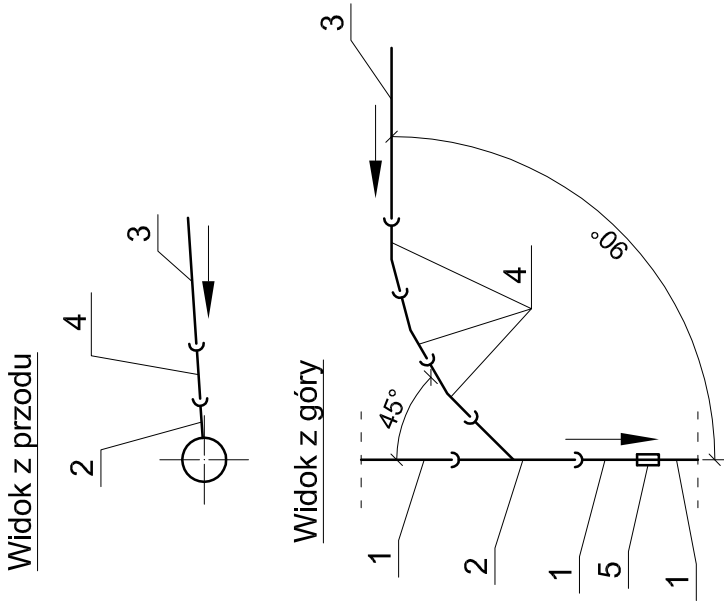

Trójnik:
T39, T41, T42, T49

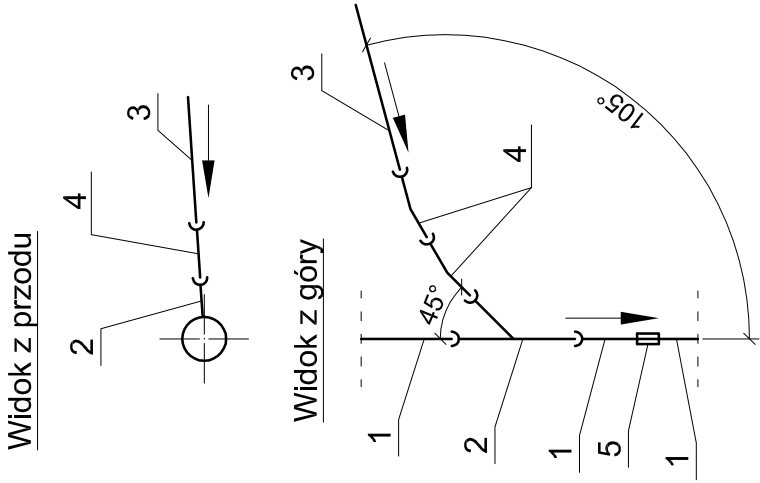

Trójnik:
T10

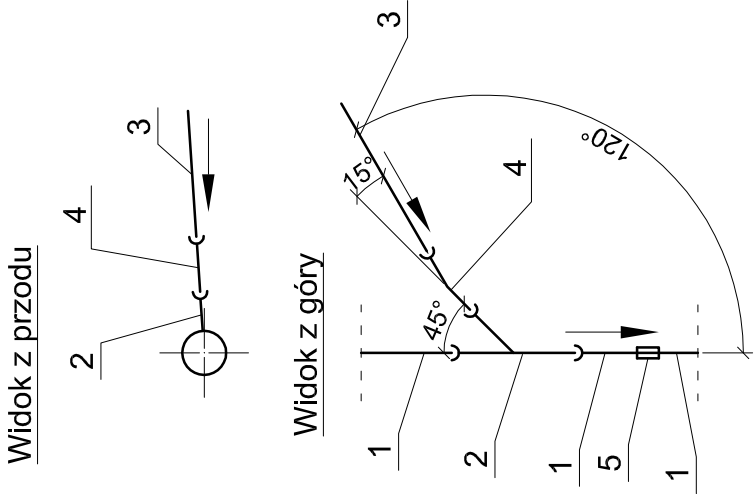

1. Projektowany kanał PVC SN8 Ø200 mm.
2. Trójnik PVC Ø200/160 mm SN8, 45°.
3. Projektowane przyłącze, PVC SN8 Ø160 mm.
4. Kolano 15° PVC SN8 Ø160 mm.
5. Nasuwka PVC SN8 Ø200 mm.

BIPRO		BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74		
OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie				
TEMAT: Projekt wykonawczy				
Opracował: mgr inż. Marek Baldak		Podpis:	Nazwa rysunku:	
Projektował: mgr inż. Violetta Chańko BŁ/192/01			Szczegóły włączenia do kanalizacji sanitarnej na trójnik. Schemat	
			Data: 21.09.2016	
			Skala:	Rys. nr 5