WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. **15-404 Białystok** **ul. Młynowa 52/1** **www.wobi.pl**
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, dnia 21 października 2025

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak RZ - I - 0629/25

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na renowację rurociągu osadu przefermentowanego na Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku
Nr ref. sprawy: RZ/RI/PO/160/2025

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o." – dalej Regulamin, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/SWZ oraz zmienia treść Ogłoszenia/SWZ zgodnie z poniższym:

PYTANIE 1:
Czy możliwe jest zastosowanie kolan i kształtek z PEHD? W przypadku konieczności dopasowywania materiałów do istniejącej sieci dopuszczenie materiału, który można dociąć na budowie przyspieszy realizację inwestycji.
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolan i kształtek wykonanych z PEHD.

PYTANIE 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie planowanych do wybudowania studni, S4,S5 wykopami tymczasowymi i po wykonanej renowacji wstawieniu w to miejsce kolan i odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego?
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie planowanych do wybudowania studni S4 i S5 wykopami tymczasowymi i po wykonanej renowacji wstawieniu w to miejsce kolan i odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego pod warunkiem zastosowania kolan segmentowych.

PYTANIE 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę miejsce instalacji czyszczaka – ze studni S3 na studnię S2 o średnicy dn2500? Studnia S3 znajduje się blisko jezdni

asfaltowej – realizacja w tym miejscu dużych prac ziemnych spowoduje konieczność odbudowy jezdni asfaltowej w warunkach zimowych, co nie będzie możliwe oraz podniesie koszty inwestycji.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę usytuowania czyszczaka ze studni S3 do studni S2 lecz w tym wypadku wielkość studni S2 wynosi DN 2500. Lokalizacja czyszczaka w nowej studni S2 została pokazana w załączniku nr 1 do wyjaśnień. Dodatkowo w nowej studni S2 DN 2500 Zamawiający wymaga zamontowania dwóch włazów żeliwnych o średnicy min. 600 mm. W związku z zamianą umiejscowienia czyszczaka Zamawiający rezygnuje z wykonania studni S3 zastępując ją wykopem tymczasowym i po wykonanej renowacji wstawieniu w to miejsce trójnika i dwóch zasuw oraz odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego.
W związku z ww. zmianą Zamawiający rezygnuje z wykonania Studni S1 zastępując ją wykopem tymczasowym i po wykonanej renowacji wstawieniu kolana segmentowego oraz odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

PYTANIE 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowany do realizacji materiał (rękaw renowacyjny) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB lub jej odpowiednik powszechnie obowiązujący na rynku Unii Europejskiej np. DIBt?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający potwierdza, że do realizacji materiał (rękaw renowacyjny) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB lub jej odpowiednik powszechnie obowiązujący na rynku Unii Europejskiej np. DIBt.

PYTANIE 5:

W związku ze złożonością prac, dużą ilością instalacji i prac ziemnych prosimy o wydłużenie terminu w jakim Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia rurociągu do 14 dnia (zamiast 7) od dnia wyłączenia rurociągu.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu z 7 do 14 dni, jednak informuje, że 7 dni jest to czas od wyłączenia całkowitego rurociągu z pracy do całkowitego włączenia rurociągu do pracy (wbudowanie rękawa powinno się odbyć w ciągu 7 dni). Pozostałe prace (przygotowawcze i końcowe) należy wykonać w terminie określonym w umowie. Zamawiający dopuszcza czasowe zatrzymanie przepływu w rurociągu w celu wykonywania prac przygotowawczych do renowacji, maksymalny czas wstrzymania przepływu do 8 godzin w każdej dobie.

PYTANIE 6:

Wizja w terenie wskazała, że rurociąg w studni przed komorą zasuw to DN150. Czy zamawiający posiada dokumentację techniczną, który określa miejsce redukcji średnicy z dn200 na dn150? Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie rękawa na średnicy DN200?

ODPOWIEDŹ 6:
Zamawiający dopuszcza skrócenie rękawa przed komorą zasuw przed zwężeniem średnicy z DN200 na DN150. W załączeniu dokumentacja techniczna ze zmianą średnicy rurociągu przed studniami zasuw (załącznik nr 2).

PYTANIE 7:
Czy Zamawiający w przedstawionej długości rurociągu przeznaczonego do renowacji rękawem uwzględnił odcinki od komory zasuw do dwóch zbiorników zasobowych osadu? Jeśli tak to prosimy o określenie średnicy i długości odcinków do renowacji. Z wizji lokalnej wynika, że są to rurociągi o średnicy DN150 – prosimy o przesłanie istniejącej dokumentacji technicznej.
ODPOWIEDŹ 7:
Zamawiający w przedstawionej długości rurociągu przeznaczonego do renowacji uwzględnił odcinki od komory zasuw do zbiorników zasobowych osadu. Po weryfikacji danych technicznych są to rurociągi o średnicy DN 150, z tego względu Zamawiający rezygnuje z wykonania renowacji tych odcinków, a całkowita długość rurociągu DN 200 do renowacji wyniesie 432 m.

PYTANIE 8:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni w technologii dennicy wylewanej oraz murowanie z bloczków betonowych powyżej rurociągu i dalszą część z prefabrykowanych kręgów do wymaganej wysokości lub dennicy wylewanej i ustawianie kręgów do wymaganej wysokości? Proponowane technologie znacznie przyspieszą realizację inwestycji i mogą być niezbędne do prawidłowego i szczelnego połączenia wyciętych rurociągów.
ODPOWIEDŹ 8:
Zamawiający dopuszcza wykonanie studni w technologii dennicy wylewanej. Zamawiający nie dopuszcza murowania studni z bloczków betonowych. Zamawiający wymaga wybudowania studni z kręgów prefabrykowanych. W celu prawidłowego i szczelnego połączenia wyciętych rurociągów Zamawiający dopuszcza wykonanie otworów przejściowych w kręgach studni na miejscu i odpowiednie ich zamurowanie i uszczelnienie.

PYTANIE 9:
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.10.2025r.
ODPOWIEDŹ 9:
Zamawiający zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia z dn. 13.10.2025 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2025 r.

PYTANIE 10:
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 „Z uwagi na prowadzenie prac na czynnym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia rurociągu w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia wyłączenia rurociągu". Z uwagi na nasze doświadczenie w realizacji prac renowacyjnych na rurociągach tłocznych oraz biorąc pod uwagę czasochłonny proces przygotowania rurociągu do ponownego uruchomienia po zakończonej renowacji (obejmujący m.in. budowę nowych studni, zabezpieczenie końcówek rękawa w studniach i wykopach, połączenia, próby itp.) informujemy, że wykonanie wszystkich wymaganych prac w terminie 7 dni jest niemożliwe. Minimalny czas na wykonanie wszystkich prac renowacyjnych umożliwiających rozruch rurociągu to ok. 3 tygodnie. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu na wykonanie czynności niezbędnych do uruchomienia rurociąg do 3 tygodni.

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu z 7 dni do 3 tygodni, jednak informuje, że 7 dni jest to czas od wyłączenia całkowitego rurociągu z pracy do całkowitego włączenia rurociągu do pracy (wbudowanie rękawa powinno się odbyć w ciągu 7 dni). Pozostałe prace (przygotowawcze i końcowe) należy wykonać w terminie określonym w umowie. Zamawiający dopuszcza czasowe zatrzymanie przepływu w rurociągu w celu wykonywania prac przygotowawczych do renowacji, maksymalny czas wstrzymania przepływu do 8 godzin w każdej dobie.

PYTANIE 11:

Prosimy o potwierdzenie, że rękaw wzmacniający powinien charakteryzować się sztywnością obwodową nie mniejszą niż SN4 oraz grubością nie mniejszą niż 3,0mm. Moduł sprężystości oraz grubość rękawa służą do wyznaczania sztywności obwodowej, która jest najważniejszym kryterium wytrzymałościowym. Zamawiający dopuszcza moduł sprężystości dla rękawa z włókna szklanego na poziomie 12 000 MPa, pod warunkiem, że obliczenia konstrukcyjne potwierdzą uzyskanie wytrzymałości oczekiwanej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający potwierdza, że rękaw wzmacniający powinien charakteryzować się sztywnością obwodową nie mniejszą niż SN4 oraz grubością nie mniejszą niż 3,0mm. Moduł sprężystości oraz grubość rękawa służą do wyznaczania sztywności obwodowej, która jest najważniejszym kryterium wytrzymałościowym. Zamawiający dopuszcza moduł sprężystości dla rękawa z włókna szklanego na poziomie 12 000 MPa, pod warunkiem, że obliczenia konstrukcyjne potwierdzą uzyskanie wytrzymałości oczekiwanej przez Zamawiającego.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zamieszcza na stornie internetowej prowadzonego postępowania:

- Załącznik nr 1 – Rysunek Studnia S2 – DN 2500
- Załącznik nr 2 – Rysunek Zasuw nr 1

Ponadto Zamawiający zmienia Rozdz. XI Ogłoszenia/SWZ zgodnie z poniższym:

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o. o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 24/10/2025 r. do godz. 12.00

Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1 z dopiskiem oferta na:

Renowacja rurociągu osadu przefermentowanego na oczyszczalni Ścieków w Białymstoku

nie otwierać przed 24/10/2025 r. godz. $12^{\underline{10}}$";
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 24/10/2025 r. godz. $12^{\underline{10}}$;

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.
Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Przemysław Tuchliński

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

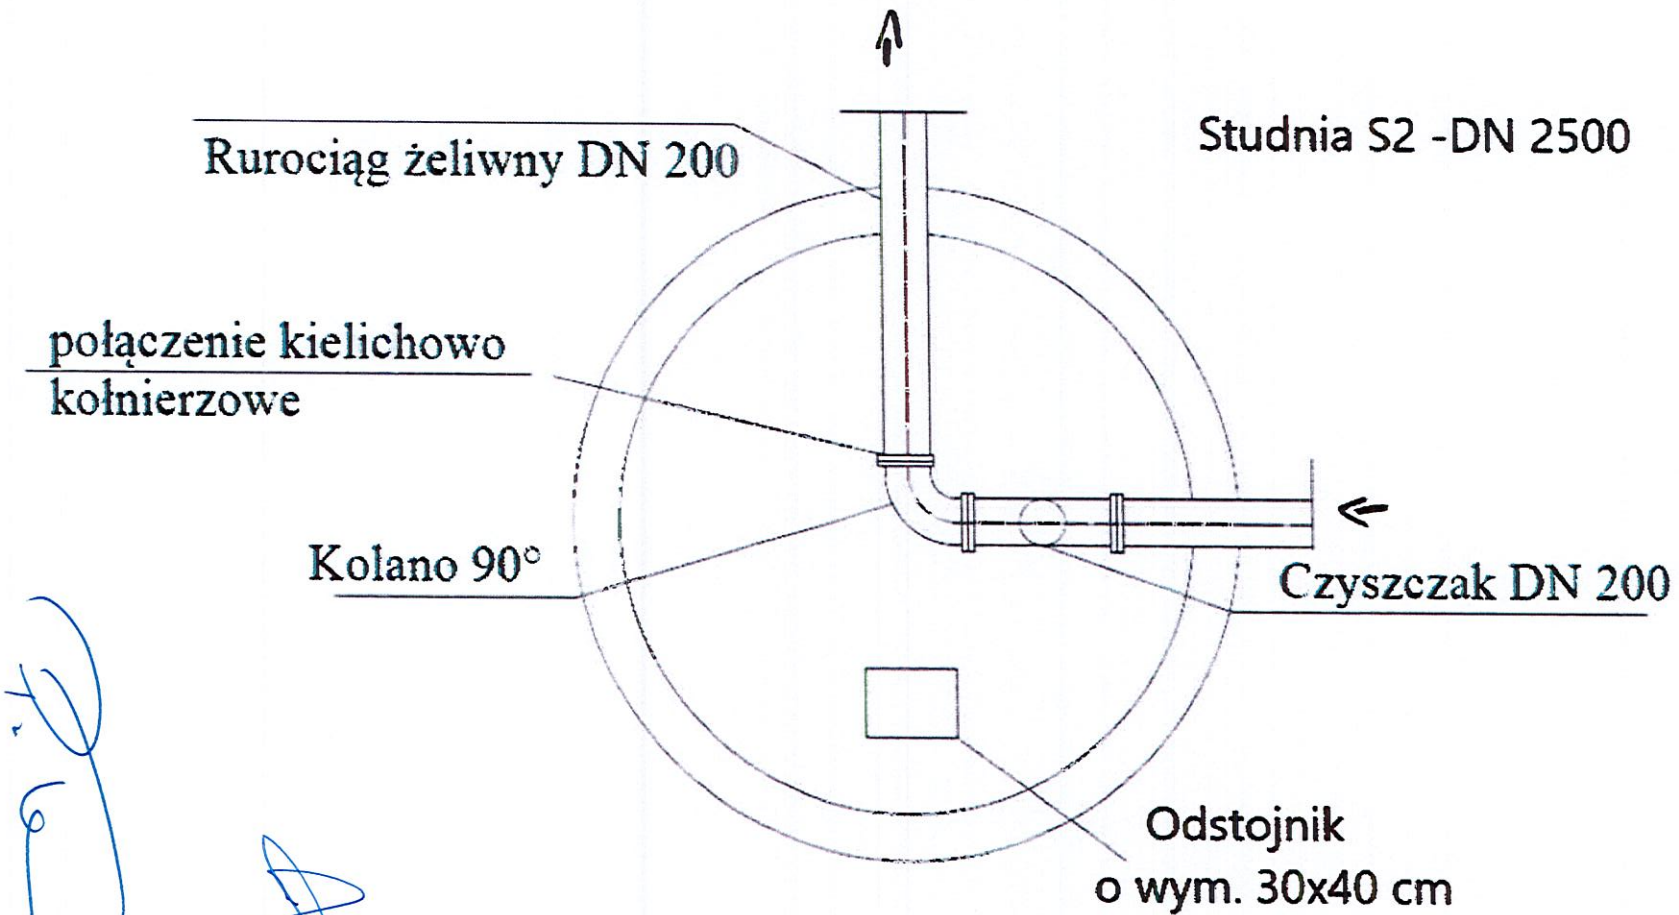

ZAŁĄCZNIK NR 1